

Ведомость значений контрольных измерений передаваемой мощности, напряжения и токовой нагрузки по ячейкам в летний замерный день 20.06.2018 г.

№	Наименование объекта	Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии многофункц.	часы	Мощность		напряжение кВ	ток		
						активная кВт	реактивная кварч/ч		фаза А А	фаза В А	фаза С А
1	ГПП 110/6 кВ Ввод-1, Т-1, ЗРУ-6кВ, 1сш, яч.13	ТШЛП-10 Клт.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0036 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Клт.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0560 Госреестр №16687-02	МТ-831 Клт.05S/1,0 Зав.№ 35620918 Госреестр №32930-06	04-00	972,00	756,00	6,56	104,10	112,50	106,80
					10-00	2 160,00	1 764,00	6,13	219,30	232,20	229,20
					21-00	684,00	468,00	6,37	66,60	74,10	73,50
2	ГПП 110/6 кВ Ввод-2, Т-2, ЗРУ-6кВ, 2сш, яч.35	ТШЛП-10 Клт.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0046 Фаза «В» Зав.№ 0020 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Клт.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0215 Госреестр №16687-02	МТ-831 Клт.05S/1,0 Зав.№ 35620836 Госреестр №32930-06	04-00	2 952,00	1 260,00	6,45	333,60	305,40	333,00
					10-00	4 824,00	2 268,00	6,14	443,70	541,80	510,30
					21-00	3 024,00	1 080,00	6,25	269,40	326,40	304,20
3	ГПП 110/6 кВ Ввод-3, Т-1, ЗРУ-6кВ, 3сш, яч.14	ТШЛП-10 Клт.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0051 Фаза «В» Зав.№ 0021 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Клт.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0226 Госреестр №16687-02	МТ-831 Клт.05S/1,0 Зав.№ 35626724 Госреестр №32930-06	04-00	1 548,00	1 116,00	6,52	174,00	171,60	169,50
					10-00	2 700,00	1 872,00	6,15	289,80	274,50	273,60
					21-00	1 944,00	1 044,00	6,32	210,60	189,00	196,80
4	ГПП 110/6 кВ Ввод-4, Т-2, ЗРУ-6кВ, 4сш, яч.36	ТШЛП-10 Клт.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0048 Фаза «В» Зав.№ 0042 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Клт.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0224 Госреестр №16687-02	МТ-831 Клт.05S/1,0 Зав.№ 35620984 Госреестр №32930-06	04-00	648,00	468,00	6,49	69,90	65,70	61,50
					10-00	1 620,00	1 404,00	6,16	185,10	180,90	175,50
					21-00	576,00	360,00	6,30	66,90	60,60	54,60
5	ПС "Мелькомбинат" Т-1, ВЛ 110 кВ "Ульяновск-Цильна", яч. 13	ТОЛ-10 Клт.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№75095 Фаза «С» Зав.№17341	ЗНОЛ-06-10 Клт.05; Ктт=110000/100 Зав.№2489, 1657, 3205	СЭТ-4ТМ.02.2 Клт. 0,5S/1,0 Зав. № 0012062234	04-00	202,44	н/д	10,50	8,00	8,00	8,00
					10-00	723,00	н/д	10,00	30,00	30,00	30,00
					21-00	212,56	н/д	10,50	8,40	8,40	8,40
6	ПС "Мелькомбинат" Т-2, ВЛ 110 кВ "Ульяновск-Цильна", яч. 12	ТОЛ-10 Клт.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№4150 Фаза «С» Зав.№7350	ЗНОЛ-06-10 Клт.05; Ктт=110000/100 Зав.№1640, 2359, 1237	СЭТ-4ТМ.02.2 Клт. 0,5/1,0 Зав. № 0012062743	04-00	108,81	н/д	10,50	4,30	4,30	4,30
					10-00	448,26	н/д	10,00	18,60	18,60	18,60
					21-00	108,81	н/д	10,50	4,30	4,30	4,30
7	ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй", ЗРУ -6 кВ, 1сш, яч.1	ТВ-35/10 Клт.3.0.; Ктт=200/5 Фаза «А» Зав.№ 6229 Фаза «С» Зав.№ 6229	НАМИ-35 Клт.05; Ктт=35000/100 Зав.№ 202	СЭТ-4ТМ.03.01 Клт. 0,5S/1,0 Зав. № 0812100947	04-00	427,22	499,38	6,54	56,30	56,57	62,01
					10-00	778,91	565,98	6,23	90,25	89,72	91,80
					21-00	801,15	522,87	6,36	85,10	86,85	91,55
8	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 8	ТВ-35/10 Клт.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2578 Фаза «С» Зав.№ 2588	ЗНОМ-35 Клт.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Клт. 0,5S/1,0 Зав. № 0803115258	04-00	167,07	203,16	6,52	23,20	25,77	25,31
					10-00	465,72	298,13	6,39	46,55	46,19	49,61
					21-00	278,89	97,38	6,48	25,47	27,54	29,52
9	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 20	ТВ-35/10 Клт.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2745 Фаза «С» Зав.№ 33489	ЗНОМ-35 Клт.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Клт. 0,5S/1,0 Зав. № 0803111010	04-00	5,45	17,56	6,40	1,23	1,88	1,67
					10-00	25,14	34,88	6,31	3,04	4,12	4,19
					21-00	4,99	15,88	6,32	1,09	1,76	1,56

Главный инженер ООО "ГПП"




А.Г. Гришин

тел. 8 (8422) 27-48-66

Значение нагрузок присоединений, включенных в График временного отключения на 2017/2018 гг., за замерный день 20.06.2018 г.
 ООО "Главное понижательное подстанции"

Наименование подстанции	Наименование присоединения	Время замера/фиксированная нагрузка, кВт																								
		0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
ПС 35 кВ "Заречная"	яч. №2	72,29	72,29	72,29	41,46	41,46	8,77	8,77	8,77	50,50	50,50	149,36	149,36	102,90	102,90	62,97	62,97	2,92	2,92	2,94	2,94	2,97	2,97	8,10	8,10	32,52
ПС 35 кВ "Заречная"	яч. №4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №1	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	840	500	360	830	650	800	680	300	300	300	300	300	300	300	300
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №3	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	800	800	800	830	470	270	800	460	460	460	360	360	360	360	
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №6	870	870	870	870	890	890	890	890	890	1350	990	1400	1300	1320	260	260	120	10	10	10	10	10	10	10	
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	320	360	230	490	260	200	220	220	220	200	200	200	200	200	200	
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №10	200	200	200	200	200	200	200	200	200	550	500	340	560	260	200	200	890	250	30	30	30	30	30	30	
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №45	30	30	30	30	30	30	30	30	30	800	1160	230	1000	830	800	430	220	6	6	6	6	6	6	6	
ПС 110/10 кВ "УНЛЗ"	яч. №48	6	6	6	6	6	6	6	6	40	400	520	560	380	250	600	430	220	6	6	6	6	6	6	6	
ПС 35 кВ "Крышный Гудок"	яч. №4	106,12	86,58	95,91	85,15	83,87	160,34	136,57	157,40	149,72	139,42	155,56	148,55	148,53	153,48	140,33	131,10	133,26	160,91	139,36	165,57	178,65	188,58	160,00	123,60	
ПС 35 кВ "Крышный Гудок"	яч. №10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПС 35 кВ "Крышный Гудок"	яч. №12	142,16	96,10	142,83	98,86	94,10	164,20	150,50	153,54	191,34	157,36	156,06	202,63	157,63	156,83	194,62	143,64	133,58	194,15	154,06	160,99	194,24	150,14	129,44	149,08	

Главный инженер ООО "ТПП"

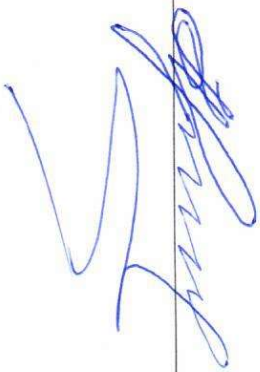

А.Г. Грешин